



자재승인원

SAMCHANG BUTTERFLY VALVE



BUTTERFLY VALVE 전문생산업체

삼창비에프 주식회사

목 차

1. 목 차	02
2. 자재승인 신청서	03
3. 회사 현황	
1) 회사 개요, 연혁	04
2) 회사 조직도	05
3) 제조 및 검사설비 보유현황	06
4. SC 서비스 이행 보증서	07
5. 사업자 등록증	08
6. 공장등록 증명서	09
7. 직접생산확인 증명서	10~11
8. 특허증, 실용신안 등록증	12
9. KS 제품인증서	
1) 웨이퍼형 고무불이 버터플라이밸브	13
2) 그루브형 고무시트 버터플라이밸브	14
10. 위생안전기준(KC) 인증서	15~16
11. 성능인증서 (개폐표시형 밸브)	
1) 버터플라이형 (웨이퍼 _ 10K)	17
2) 버터플라이형 (웨이퍼 _ 16K)	18
3) 버터플라이형 (그루브 _ 10K)	19
4) 버터플라이형 (그루브 _ 16K)	20
5) 버터플라이형 (플랜지 _ 10K)	21
6) 버터플라이형 (러그 _ 10K)	22
12. 공인기관 시험성적서 I (제품)	
1) 웨이퍼형 버터플라이밸브 (10K, 16K, 20K, 30K)	23~25
2) 그루브형 버터플라이밸브 (10K, 16K, 20K)	26~27
3) 플랜지형 버터플라이밸브 (10K, 20K)	28~29
4) 러그형 버터플라이밸브 (10K)	30~31
13. 공인기관 시험성적서 II (재료)	
1) 금속재료 _ GC200	32
2) 금속재료 _ GCD450	33
3) 금속재료 _ SSC13	34
4) 금속재료 _ STS304	35
5) 금속재료 _ STS420J2	36
6) 비금속재료 _ EPDM	37
14. 주요 납품실적	
1) 2026 업체별 납품실적	38~39
2) 2025 업체별 납품실적	40~42
3) 2024 업체별 납품실적	43~46

자재승인 신청서

1. 공사명 :

2. 자재 승인 요청 품목

(1) 일반설비용 BUTTERFLY VALVE

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ Wafer Type | ☐ Flange Type |
| ☐ Groove Type | ☐ Lug Type |

(2) 소방용 TAMPERED BUTTERFLY VALVE

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ Wafer Type | ☐ Flange Type |
| ☐ Groove Type | ☐ Lug Type |

(3) 고압용 BUTTERFLY VALVE

- ☐ Wafer Type - 30K

(4) 스테인리스 BUTTERFLY VALVE

(5) 스팀용 BUTTERFLY VALVE

(6) DUAL CHECK VALVE

(7) PNEUMATIC BUTTERFLY VALVE


(8) MOTOR OPERATED BUTTERFLY VALVE

위의 제품을 귀 현장에 납품하고자 자재 승인을
요청 드리오니 승인하여 주시면 감사하겠습니다.

대표이사 이 연 우

귀 중

본승인원에 첨부된 제반 서류는 원본 대조필임



회 사 현 황


1. 회사개요

- 회 사 명 : 삼창비에프 주식회사
- 대표이사 : 이 연 우
- 주 소 : 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35 (외1)
TEL : 031-997-2370(代)
031-997-2361(A/S)
FAX : 031-997-1164
- HOMEPAGE : www.samchangvalve.co.kr
- E-MAIL : samchang0401@daum.net

2. 회사연혁

- | | | |
|-------|-----------------|---|
| 1967년 | 02월 | 삼창밸브주식회사 설립 |
| 2002년 | 03월 | 중국 천진 제2공장 삼창밸브 (천진) 유한공사 설립 |
| 2002년 | 11월 | 개폐표시램프가 채용된 밸브 실용신안 획득 |
| 2002년 | 12월 | KS B 2813 인증 획득(웨이퍼) _(중국 천진) |
| 2006년 | 06월 | 경보기가 채용된 유수검지장치 특허 획득 |
| 2009년 | 05월 | 품질경영시스템(ISO) 인증 획득 |
| 2010년 | 02월 | 품질보증업체(Q마크) 지정 |
| 2010년 | 03월 | KS B 2813 인증 획득(웨이퍼) _(한국 김포) |
| 2011년 | 12월 | 삼창비에프(주) 상호변경 (구.삼창밸브 주식회사) |
| 2012년 | 09월 | 수도용 위생안전기준(KC) 인증 획득 |
| 2015년 | 02월 | 유수검지장치 (알람밸브) 형식승인 획득 - FLANGE TYPE |
| 2018년 | 03월 ~ 2019년 09월 | 유수검지장치 (알람밸브) 형식승인 획득 - GROOVE TYPE |
| 2018년 | 04월 ~ 2024년 07월 | 개폐표시형밸브 (BUTTERFLY VALVE) 성능인증 획득
- WAFER TYPE (10K, 16K) - FLANGE TYPE (10K)
- GROOVE TYPE (10K, 16K) - LUG TYPE (10K) |
| 2021년 | 02월 ~ 2022년 06월 | 유수검지장치 (프리액션밸브) 형식승인 획득 - GROOVE TYPE |
| 2022년 | 12월 | KS B 2822 인증 획득(그루브) _(한국 김포) |

3. 회사조직도

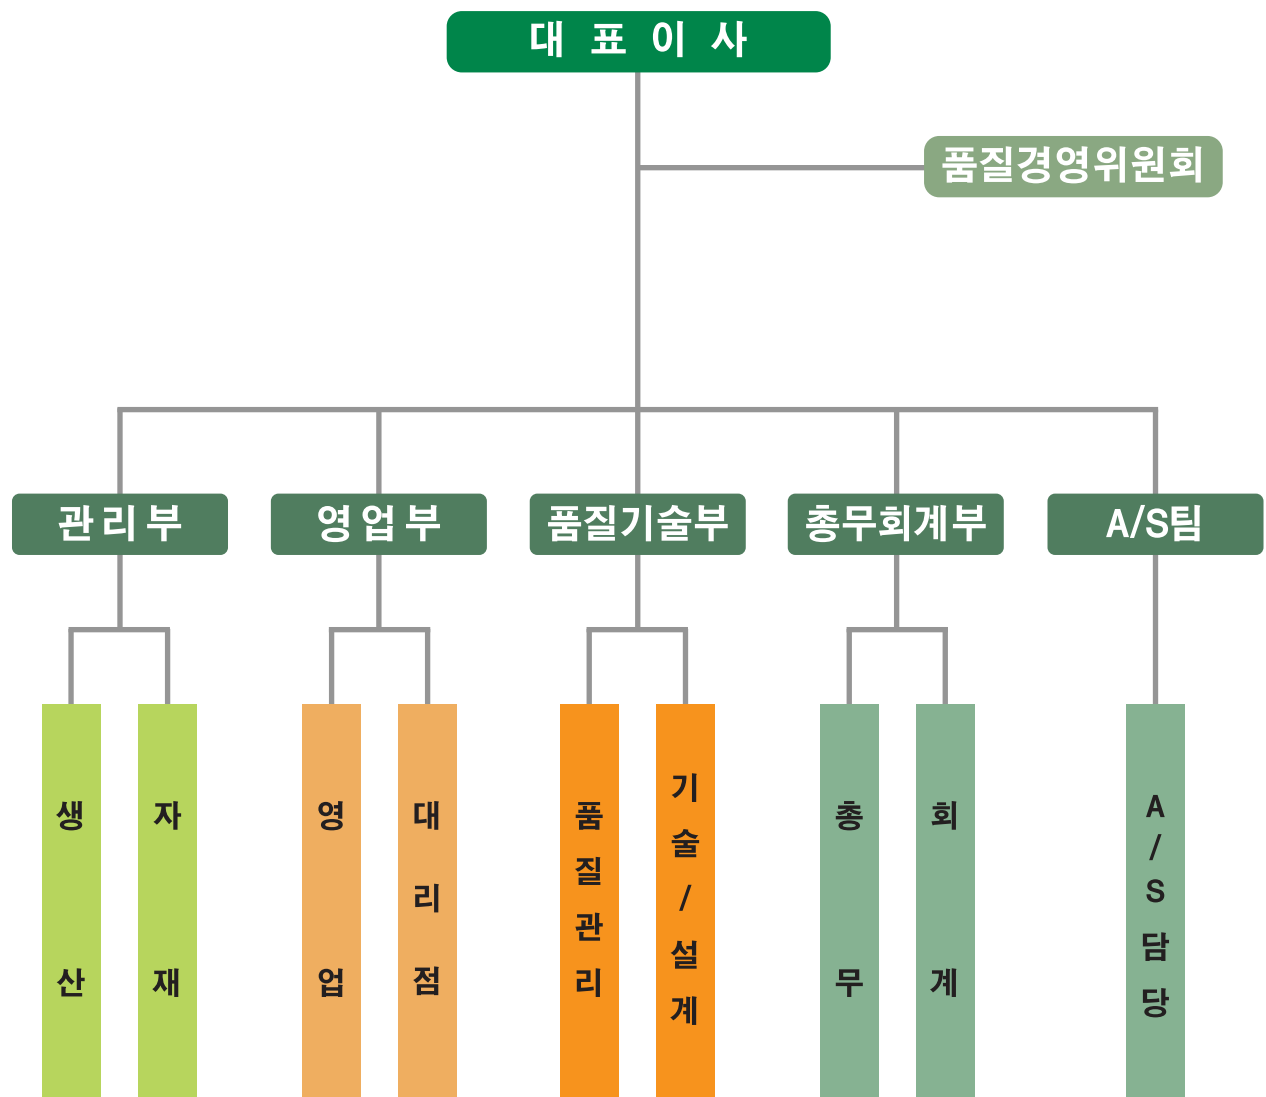

4. 제조설비 보유현황

NO	보유설비명		용량 / 공정능력	제작사	보유수량
1	선반	범용선반	400 × 1060mm	통일	1
		자동선반	HD2200	현대위아	1
2	밀링 머신		15Kw/280 × 1100mm	NAMSUN	1
3	보링 머신		15Kw/50mm	NAMSUN	1
4	드릴링머신		0.75Kw/19mm	기린	2
5	나사가공기	탭핑머신	0.75Kw/23mm	SAMCHULLY	1
6	연삭기		0.75Kw/360×150mm	금성정공	1
7	도장 전처리설비	컴프레샤	10 Hp	나우테크	1
			5Hp	KYUNG AN	1
		샷블라스트기	-	자체제작	1
8	SEAT 삽입기		40A~350A	우진제작소	1

5. 검사설비 보유현황

- 1) AIR TEST M/C : 1SET(AIR 7kg/cm² AIR COMPRESSOR)
- 2) HYDRAULIC TEST EQUIPMENT : 3 SET (400A 이하 유압 TEST)
- 3) HYDRAULIC TEST EQUIPMENT : 2 SET (450A 이상 유압 TEST)
- 4) HYDRAULIC TEST EQUIPMENT : 1 SET (900A 이하 유압 TEST)
- 5) 내구성 시험기 (건식) : 1대
- 6) 내구성 시험기 (습식) : 2대
- 7) 스위치 반복 시험기 : 1대
- 8) 치수측정기 : 버니어캘리퍼스, 하이트게이지, 다이얼게이지, 외측 마이크로미터, 내측 마이크로미터
- 9) 기타 : 도막두께측정기, 고무경도시험기, 토크게이지, 푸쉬풀게이지

[SC 서비스 이행보증서]

1. 폐사는 현장에 공급된 제품에 대하여 준공일 기준 3년간 품질을 보증하며,
아래와 같은 서비스를 제공합니다.
2. 폐사는 주문 후 24시간 이내에 제품을 배송드리는 신속 배송서비스를 제공합니다.
3. 폐사는 A/S 접수 시, 24시간 내 처리를 완료하는 신속 보수서비스를 제공합니다.
4. 폐사는 밸브의 시운전 시, 예비 점검서비스를 제공합니다.
5. 폐사는 밸브의 설치장소를 정기적으로 방문하여, 운전상태를 점검해 드리는
정기 점검서비스를 제공합니다.

※ A/S 접수처 (09:00 ~ 17:00)
TEL : (031) 997-2361
FAX : (031) 997-1164

※ 고의적 파손이나, 제품의 설치상 주의사항 및 취급상 주의사항을 지키지 않아 발생한
하자에 대해서는 위 무상서비스의 혜택에서 제외될 수 있습니다.

폐사는 위의 「SC 서비스」를 성실히 이행할 것을 약속합니다.

20 년 월 일

삼창비에프 주식회사

대표이사 이연우



귀중

등록번호 : 105-87-55868

대 표 자 : 이연우

사 업 장 소 재 지 : 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35(외 1)

본 점 소 재 지 : 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35(외 1)




종목 밸브류, 배관자재
밸브류, 배관자재

사유 : 확인일 갱신

전자세금계산서 전용 전자우편주소 :


2022 년 11 월 16 일

김포세무서장

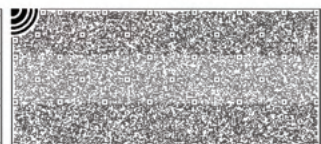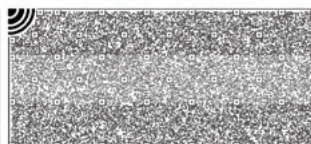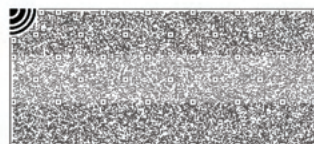



문서확인번호: 1750-7452-0962-6275



공장등록증명(신청)서

접수번호	2025062411772192001	접수일	2025.06.24	처리기간	즉시
------	---------------------	-----	------------	------	----

신청인	회사명	전화번호
	삼창비에프(주)	031-997-2370
	대표자 성명	생년월일(법인등록번호)
	이연우	110111-4569955
	대표자 주소(법인 소재지)	
	경기도 김포시 하성면 하성로 370-35	

등록 내용	공장 소재지	지목	보유구분
	경기도 김포시 하성면 하성로 370-35	공장용지	자가 [], 임대 [O]
	공장 등록일	사업 시작일	종업원 수
	2004년 07월 01일		남 :20 여 :2
	공장의 업종(분류번호)		
	탭, 밸브 및 유사장치 제조업(29133)		
	공장 부지 면적(㎡)	제조시설 면적(㎡)	부대시설 면적(㎡)
	2471.000	716.000	87.250



등록 조건	조건 : 조건부 등록 유효기간 : 2025-06-01~2027-05-31
-------	---

등록변경·증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용)	공장관리번호
2016-12-19	415702004080013

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조제1항·제2항·제3항에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

2025년 06월 24일

한국산업단지공단이사

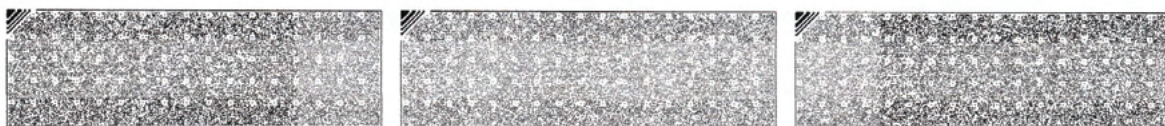

◆본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.(발급일로부터 90일까지) 또한 문서하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

제 2026-0045-00023 호

직접생산확인증명서



1. 경 제 품 명 : [대분류] 배관유체조절시스템장비및부품
[소분류] 밸브
[세부품명] 세부품명 상세내역 뒤쪽 참조
2. 생 산 업 체 명 : 삼창비에프주식회사
3. 사 업 자 번 호 : 105-87-55868
4. 대 표 자 성 명 : 이연우
5. 소 재 지 :
(본사) 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35
(공장1) [105-87-55868] 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35
6. 유효기간 : 세부품명별 유효기간은 뒤쪽 참조

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조제4항 본문 및
같은 법 시행규칙 제5조제3항에 따라 위와 같이 직접생산을 증명합니다.

2026년 07월 03일

한국중소벤처기업유통원 대표이사



- * 유의사항(행정조치) : 직접생산 확인기준 미충족 및 직접생산 미이행 등 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제11조(직접생산 확인 취소 등) 등에 해당하는 경우, 직접생산 확인 취소(신청제한) 및 형사처벌, 과징금 부과 등의 대상이 될 수 있습니다.
- * 이 증명서는 중소기업확인용으로 사용할 수 없습니다.
- * 이 증명서는 중소기업제품 공공구매종합정보망(www.smpp.go.kr)을 통해 출력(2026-07-03 14:34)한 증명서로서 동 정보망에서 진위여부를 확인하실 수 있습니다.

발급번호	제 2026-0045-00023 호				
경쟁제품명	[대분류] 배관유체조절시스템장비및부품 [소분류] 밸브				
물품분류번호	세부품명	유효기간	공장	용도	필수특이사항
4014162001	버터플라이밸브	2026.07.06. ~ 2028.07.05.	1		직접생산확인 유효기간은 발급일로부터 공장등록증명서상 공장등록 유효기간 만료일(2027-05-31)까지임
4014162001	버터플라이밸브	2024.07.06. ~ 2026.07.05.	1		

* 유의사항(행정조치) : 직접생산 확인기준 미충족 및 직접생산 미이행 등 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제11조(직접생산 확인 취소 등) 등에 해당하는 경우, 직접생산 확인 취소(신청제한) 및 형사처벌, 과징금 부과 등의 대상이 될 수 있습니다.

* 이 증명서는 중소기업확인용으로 사용할 수 없습니다.

* 이 증명서는 중소기업제품 공공구매종합정보망(www.smpp.go.kr)을 통해 출력(2026-07-03 14:34)한 증명서로서 동 정보망에서 진위여부를 확인하실 수 있습니다.



특허증

CERTIFICATE OF PATENT

특허 Patent Number	제 10-1617196 호
출원번호 Application Number	제 10-2014-0140840 호
출원일 Filing Date	2014년 10월 17일
등록일 Registration Date	2016년 04월 26일

발명의 명칭 Title of the Invention
개폐 표시램프가 구비된 유수검지장치

특허권자 Patentee
삼창비에프(주)(110111-*****)
경기도 김포시 하성면 하성로 370-35

발명자 Inventor
등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허등록원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.



2016년 04월 26일

특허청장
COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

최 동 규



특허증

CERTIFICATE OF PATENT

특허 Patent Number	제 10-1674431 호
출원번호 Application Number	제 10-2014-0140841 호
출원일 Filing Date	2014년 10월 17일
등록일 Registration Date	2016년 11월 03일

발명의 명칭 Title of the Invention
개폐 표시램프가 구비된 개폐밸브

특허권자 Patentee
삼창비에프 주식회사(110111-*****)
경기도 김포시 하성면 하성로 370-35

발명자 Inventor
등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허등록원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.



2016년 11월 03일

특허청장
COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

최 동 규



실용신안등록증

등록 제 0368004 호	출원 번호 제 2004-0024507 호
	출원 일 2004년 08월 27일
	등록 일 2004년 11월 06일

고안의 명칭 경보기가 채용된 유수검지장치

실용신안권자 이종호(*****-*****)
서울특별시 마포구 망원동 475-57

고안자 이종호(*****-*****)
서울특별시 마포구 망원동 475-57

위의 고안은 실용신안법에 의하여 실용신안등록 원부에 등록되었음을 증명합니다.
2004년 11월 06일

특 허 청



이 실용신안권은 기초적 요건만을 심사하여 등록되었으므로 침해자에 대하여 권리를 행사하기 위해서는 기술평가에 의한 등록유지결정을 받아야 합니다.



실용신안등록증

등록 제 0295615 호	출원 번호 제 2002-0025373 호
	출원 일 2002년 08월 26일
	등록 일 2002년 11월 05일

고안의 명칭 개폐표시램프가 채용된 밸브

실용신안권자 이종호(*****-*****)
서울특별시 마포구 망원동 475-57

고안자 이종호(*****-*****)
서울특별시 마포구 망원동 475-57

위의 고안은 실용신안법에 의하여 실용신안등록 원부에 등록되었음을 증명합니다.
2002년 11월 05일

특 허 청



이 실용신안권은 실용신안법 제44조에 의거 실용신안법 제25조제2항에 의한 등록유지결정을 받지 아니한 경우에는 이 실용신안권의 침해자 등에 대하여 그 권리를 행사할 수 없습니다.



인증번호 : 제 23-0136 호

Certificate



제 품 인 증 서

1. 제 조 업 체 명 : 삼창비에프(주)
2. 대 표 자 명 : 이연우
3. 공 장 소 재 지 : 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35
4. 인 증 제 품 :
 - 가. 표 준 명 : 웨이퍼형 고무불이 버터플라이 밸브
 - 나. 표 준 번 호 : KS B 2813
 - 다. 종류 등급 호칭 또는 모델 :
 - 10K : 50~600mm
 - 16K : 50~600mm '끝'.

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2026 년 07 월 15 일



한국표준협회장



1. 최초 인증일 : 2010-03-10
2. 차기심사 완료기한 : 2029-07-18
3. 최종 변경일 : 2026-07-15 정기심사 합격

KTC22-0075

[정기심사만료일 : 2028년 12월 13일]



제 품 인 증 서

1. 제조업체명 : 삼창비에프(주)
2. 대표자성명 : 이연우
3. 공장 소재지 : 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35
4. 인증제품
 - 가. 표준명 : 그루브형 고무 시트 버터플라이 밸브
 - 나. 표준번호 : KSB2822
 - 다. 종류·등급·호칭 또는 모델 :
 - 10 K, (50~300) mm
 - 16 K, (50~300) mm

「산업표준화법」 제17조제1항에 따른 인증심사를 한 결과 한국산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2026년 01월 28일



한국기계전기전자시험연구원
Korea Testing Certification



1. 최초인증일 : 2022년 12월 14일
2. 최종변경일 : 2026년 01월 28일 (정기심사에 따른 인증서 재발급)

출력일: 2026년 03월 27일

(앞쪽)

위생안전기준 인증서

1. 인증번호 : KCW-2018-0004
2. 제조업체명 : 삼창비에프주식회사
3. 대표자 : 이연우
4. 본사 주소 : (10012) 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35, 10073
5. 공장 소재지 : (10012) 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35, 10073
6. 제품명 : 버터플라이 밸브
※ 인증상세사항은 뒤쪽 참조
7. 용도 : ☐ 일반수도용자재 ☒ 급수설비 ☐ 말단급수설비
☐ 표충용재료 ☐ 실링류
8. 최초인증일 : 2018-01-18
9. 정기검사 신청 기한 : 2028-01-17

「수도법」 제 14조제 1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제 8조제 1항에 따라 위생안전기준 인증서를 발급합니다.

2018년 01월 18일

한국물기술인증원장



210mm×297mm[보존용지 120g/㎡]

출력일: 2026년 03월 27일

(뒤쪽)

<인증상세사항>

종류·등급	세부 분류	호칭	재질	모델명	냉·온수 여부
웨이퍼형(10K, 16K, 20K)	중심형	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600	- 디스크, 디스크핀, 스템 : 스테인리스 - 시트, 오링 : EPDM	W호칭-10K-W, W호칭-16K-W, W호칭-20K-W	냉온수
웨이퍼형(30K)	중심형	65, 80, 100, 125, 150	- 디스크, 디스크핀, 스템 : 스테인리스 - 시트, 오링 : EPDM	W호칭-30K-W	냉온수
웨이퍼형(30K)	편심형	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300	몸체 : 탄소강+텅스텐코팅 - 디스크, 스템, 덮개, 디스크핀 : 스테인리스 - 시트 : 탄소강+텅스텐코팅+테프론 - 패킹 : 테프론	W호칭-30K-WG	온수
그루브형(10K, 20K)	중심형	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350	- 디스크, 디스크핀, 스템 : 스테인리스 - 시트, 오링 : EPDM	G호칭-10K-W, G호칭-20K-W	냉온수
플랜지형 (10K, 20K)	중심형	65, 80, 100, 125, 150	- 디스크, 디스크핀, 스템 : 스테인리스 - 시트, 오링 : EPDM	F호칭-10K-W, F호칭-20K-W	냉온수
러그형(10K)	중심형	65, 80, 100, 125, 150	- 디스크, 디스크핀, 스템 : 스테인리스 - 시트, 오링 : EPDM	L호칭-10K-W	냉온수

* 인증제품과 유사한 제품의 모델명은 같이 기재할 수 있음.

<변경사항>

변경일	내용	확인
2026-03-20	1. 정기검사 합격 - 대상 : '24.4.19., '24.10.18. 인증사항 - 인증서 유효기간 : '28.1.17.까지	2026년 제3차 인증심의위원회(2026. 3. 20.)
2024-10-18	1. 인증범위 변경(호칭 추가, 종류 추가) - 대상: 가. 호칭 추가 - 웨이퍼형(10K, 16K, 20K) 제품의 호칭(500, 600 A) 추가 (모델명: W호칭-10K-W, W호칭-16K-W, W호칭-20K-W) 나. 종류 추가 - (몸체 : 탄소강+텅스텐코팅) 재질인 웨이퍼형(30K) 제품의 종류 추가 (모델명: W호칭-30K-WG)	2024년 제10차 인증심의위원회(2024. 10. 18)
2024-04-19	1. 정기검사 합격 - 대상 : '22. 4. 22., '24. 1. 18. 인증사항 - 인증서 유효기간 : '26. 1. 17. 까지	2024년 제4차 인증심의위원회(2024. 4. 19)
2024-01-18	1. 용도변경 일반수도용자재→ 급수설비	2024.1.18. 현장평가
2022-04-22	1. 정기검사 일부 통과 (웨이퍼형 30K(호칭: 200, 250, 300): 불합격) - 대상 : '20.4.24. 인증사항 - 인증서 유효기간 : '24.1.17. 까지	2022년 제4차 인증심의위원회(2022.4.22)



제 202400985 호

성 능 인 증 서

신청인 성 명: 이연우
상 호: 삼창비에프주식회사(SAM CHANG BF)
사업장주소: 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제40조제1항·제6항 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제17조제1항 및 제18조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 성능을 인증합니다.

1. 품 명 개폐표시형밸브
2. 형 식 버터플라이형(웨이퍼), 호칭 65, 80, 100, 125, 150, 호
칭압력 1.0 MPa

3. 성능인증번호 개밸24-5

4. 조 건


5. 비 고

2024 년 09 월 11 일



한국소방산업기술원



	
제	201901324 호
성 능 인 증 서	
신청인	성 명 : 이연우
	상 호 : 삼창비에프주식회사(SAM CHANG BF CO.,LTD)
	사업장주소 : 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35
아래의 소방용품에 대하여 소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제39조제1항 및 소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙 제17조1항 및 제18조제2항에 따라 다음과 같이 성능인증을 합니다.	
1. 품	명 개폐표시형밸브
2. 형	식 개폐표시형밸브, 버터플라이형(웨이퍼), 호칭 65,80,100, 125,150, 호칭압력 1.6 MPa
3. 성능인증번호	개밸19-6
4. 조	건
5. 비	고
2019 년 12 월 24 일	
	한국소방산업기술원 
	



제 202400984 호

성 능 인 증 서

신청인 성 명 : 이연우
상 호 : 삼창비에프주식회사(SAM CHANG BF)
사업장주소 : 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제40조제1항·제6항 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제17조제1항 및 제18조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 성능을 인증합니다.

1. 품 명 개폐표시형밸브
2. 형 식 버터플라이형(그루브), 호칭 65, 80, 100, 125, 150, 호
칭압력 1.0 MPa

3. 성능인증번호 개밸24-4

4. 조 건

5. 비 고

2024 년 09 월 11 일



한국소방산업기술원





제 202400873 호

성 능 인 증 서

신청인 성 명: 이연우
상 호: 삼창비에프주식회사(SAM CHANG BF)
사업장주소: 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제40조제1항·제6항 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제17조제1항 및 제18조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 성능을 인증합니다.

1. 품 명 개폐표시형밸브
2. 형 식 버터플라이형(그루브), 호칭 65, 80, 100, 125, 150 호
칭압력 1.6 MPa

3. 성능인증번호 개밸24-3

4. 조 건

5. 비 고

2024 년 07 월 19 일



한국소방산업기술원





신청인 성 명 : 이연우
상 호 : 삼창비에프주식회사(SAM CHANG BF)
사업장주소 : 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제40조제1항·제6항 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제17조제1항 및 제18조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 성능을 인증합니다.

1. 품 명 개폐표시형밸브
2. 형 식 버터플라이형(플랜지), 호칭 65, 80, 100, 125, 150, 호칭압력 1.0 MPa

3. 성능인증번호 개별24-6

4. 조 건

5. 비 고

2024 년 09 월 11 일



한국소방산업기술원





제 202400988 호

성 능 인 증 서

신청인 성 명 : 이연우
상 호 : 삼창비에프주식회사(SAM CHANG BF)
사업장주소 : 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제40조제1항·제6항 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제17조제1항 및 제18조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 성능을 인증합니다.

1. 품 명 개폐표시형밸브
2. 형 식 버터플라이형(러그), 호칭 65, 80, 100, 125, 150, 호칭
압력 1.0 MPa

3. 성능인증번호 개밸24-7

4. 조 건

5. 비 고

2024 년 09 월 11 일



한국소방산업기술원





문서관리번호 : J8A6-NWVR-FA1J



Korea Testing Certification Institute

시험성적서

성적서 번호 : GT2026-04490

회 사 명 : 삼창비에프주식회사 (SAM CHANG BF CO.,LTD.)

대 표 자 : 이연우

주 소 : 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35 (외1)

1. 시 료 명 : 웨이퍼형 버터플라이 밸브 [10K, 16K, 20K, 30K]
- 규격 및 형식 : -
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2026년 05월 13일
4. 시험일자 : 2026년 06월 09일 ~ 2026년 06월 10일
5. 시험방법 : KS B 2304 : 2001
6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 한성필

승인자 : 고승현

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2026년 07월 10일



한국기계전기전자시험연구원장

www.ktc.re.kr [15809] 경기도 군포시 흥안대로 29
TEL : 031-428-8441 FAX : 031-459-9711



서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 4





Korea Testing Certification Institute



시험 결과

성적서 번호 : GT2026-04490

1. 시험 결과

시 료 명		단 위	시 험 결 과	
			몸통 내압 (수압 1.5 MPa, 60초)	시트 누설 (수압 1.1 MPa, 60초)
웨이퍼형 버터플라이 밸브 [10K]	50A	-	이상없음	이상없음
	65A		이상없음	이상없음
	80A		이상없음	이상없음
	100A		이상없음	이상없음
	125A		이상없음	이상없음
	150A		이상없음	이상없음
	200A		이상없음	이상없음
	250A		이상없음	이상없음
	300A		이상없음	이상없음
	350A		이상없음	이상없음
	400A		이상없음	이상없음
	450A		이상없음	이상없음
	500A		이상없음	이상없음
	600A		이상없음	이상없음

비 고 : 시트 누설은 흐름방향으로 시험한 결과임.

시 료 명		단 위	시 험 결 과	
			몸통 내압 (수압 2.4 MPa, 60초)	시트 누설 (수압 1.8 MPa, 60초)
웨이퍼형 버터플라이 밸브 [16K]	50A	-	이상없음	이상없음
	65A		이상없음	이상없음
	80A		이상없음	이상없음
	100A		이상없음	이상없음
	125A		이상없음	이상없음
	150A		이상없음	이상없음
	200A		이상없음	이상없음
	250A		이상없음	이상없음
	300A		이상없음	이상없음
	350A		이상없음	이상없음
	400A		이상없음	이상없음
	450A		이상없음	이상없음
	500A		이상없음	이상없음
	600A		이상없음	이상없음

비 고 : 시트 누설은 흐름방향으로 시험한 결과임

서식 P708-06 (Rev.2)

Page : 2 of 4



시험결과

성적서 번호 : GT2026-04490

1. 시험결과(계속)

시 료 명	단 위	시 험 결 과	
		운동 내압 (수압 3.0 MPa, 60초)	시트 누설 (수압 2.2 MPa, 60초)
웨이퍼형 버튼플라이 밸브 [20K]	50A	이상없음	이상없음
	65A	이상없음	이상없음
	80A	이상없음	이상없음
	100A	이상없음	이상없음
	125A	이상없음	이상없음
	150A	이상없음	이상없음
	200A	이상없음	이상없음
	250A	이상없음	이상없음
	300A	이상없음	이상없음
	350A	이상없음	이상없음
	400A	이상없음	이상없음
	450A	이상없음	이상없음
	500A	이상없음	이상없음
	600A	이상없음	이상없음

비 고 : 시트 누설은 흐름방향으로 시험한 결과임.

시 료 명	단 위	시 험 결 과	
		운동 내압 (수압 4.5 MPa, 60초)	시트 누설 (수압 3.3 MPa, 60초)
웨이퍼형 버튼플라이 밸브 [30K]	50A	이상없음	이상없음
	65A	이상없음	이상없음
	80A	이상없음	이상없음
	100A	이상없음	이상없음
	125A	이상없음	이상없음
	150A	이상없음	이상없음
	200A	이상없음	이상없음
	250A	이상없음	이상없음
	300A	이상없음	이상없음

비 고 : 시트 누설은 흐름방향으로 시험한 결과임.

서식 P708.05 (Rev.2)

Page : 3 of 4

시험결과

성적서 번호 : GT2026-04490

2. 사용 장비

기 기 명	기기번호	교 정 일 자	정
게이지압용 압력계(다이얼) (0 ~ 16) MPa	A1313312	2026.02.09	차기 교정일 2027.02.09
게이지압용 압력계(다이얼) (0 ~ 16) MPa	88028YM	2025.08.06	2026.08.06
STOP WATCH CASIO / HS-3V	4399	2025.05.15	2027.05.15

3. 시험장소

□고정시험실 ■현장시험
(주소 : 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35)
끝.

서식 P708.05 (Rev.2)

Page : 4 of 4



문서관리번호 : QGA6-6JRP-H5E3



시험 성적서

성적서 번호 : GT2026-04493

회 사 명 : 삼창비에프주식회사 (SAM CHANG BF CO.,LTD.)

대 표 자 : 이연우

주 소 : 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35 (외1)

1. 시 료 명 : 그루브형 버터플라이 밸브 [10K, 16K, 20K]
- 규격 및 형식 : 50A, 65A, 80A, 100A, 125A, 150A, 200A, 250A, 300A
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2026년 05월 13일
4. 시험일자 : 2026년 05월 13일 ~ 2026년 06월 10일
5. 시험방법 : KS B 2304 : 2001
6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 한성필

승인자 : 고승현

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2026년 07월 10일





한국기계전기전자시험연구원장

www.ktc.re.kr [15809] 경기도 군포시 흥안대로 29
TEL : 031-428-8441 FAX : 031-459-9711



서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 3





시험결과

성적서 번호 : GT2026-04493

1. 시험 결과(계속)

시 료 명	단 위	시 험 결 과	
		물품 내입 (수량 3.0 MPa, 60초)	시트 누설 (수량 2.2 MPa, 60초)
그루브형 버티플라이 벨브 [20K]	50A	이상없음	이상없음
	65A	이상없음	이상없음
	80A	이상없음	이상없음
	100A	이상없음	이상없음
	125A	이상없음	이상없음
	150A	이상없음	이상없음
	200A	이상없음	이상없음
	250A	이상없음	이상없음
300A		이상없음	이상없음

비 고 : 시트 누설은 흐름방향으로 시험한 결과임

2. 사용 장비

기 기 명	기기번호	교 정 일 자	정
게이지압용 압력계(다이얼) (0 ~ 5) MPa	A1313312	2026.02.09	차기 교정일
게이지압용 압력계(다이얼) (0 ~ 16) MPa	880281YM	2025.08.06	2026.08.06
STOP WATCH CASIO / HS-3V	4399	2025.05.15	2027.05.15

3. 시험장소

□고정시험실 ■현장시험
(주소 : 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35)
끝.

서식 P708-05 (Rev.2)

Page : 3 of 3



시험결과

성적서 번호 : GT2026-04493

1. 시험 결과

시 료 명	단 위	시 험 결 과	
		물품 내입 (수량 1.5 MPa, 60초)	시트 누설 (수량 1.1 MPa, 60초)
그루브형 버티플라이 벨브 [10K]	50A	이상없음	이상없음
	65A	이상없음	이상없음
	80A	이상없음	이상없음
	100A	이상없음	이상없음
	125A	이상없음	이상없음
	150A	이상없음	이상없음
	200A	이상없음	이상없음
	250A	이상없음	이상없음
300A		이상없음	이상없음

비 고 : 시트 누설은 흐름방향으로 시험한 결과임.

시 료 명	단 위	시 험 결 과	
		물품 내입 (수량 2.4 MPa, 60초)	시트 누설 (수량 1.8 MPa, 60초)
그루브형 버티플라이 벨브 [16K]	50A	이상없음	이상없음
	65A	이상없음	이상없음
	80A	이상없음	이상없음
	100A	이상없음	이상없음
	125A	이상없음	이상없음
	150A	이상없음	이상없음
	200A	이상없음	이상없음
	250A	이상없음	이상없음
300A		이상없음	이상없음

비 고 : 시트 누설은 흐름방향으로 시험한 결과임.

서식 P708-05 (Rev.2)

Page : 2 of 3





문서관리번호 : 26TN-1RDC-ZOA7



Korea Testing Certification Institute

시험 성적서

성적서 번호 : GT2026-04492

회 사 명 : 삼창비에프주식회사 (SAM CHANG BF CO.,LTD.)

대 표 자 : 이연우

주 소 : 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35 (외1)

1. 시 료 명 : 플랜지형 버터플라이 밸브 [10K, 20K]
- 규격 및 형식 : 65A, 80A, 100A, 125A, 150A
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2026년 05월 13일
4. 시험일자 : 2026년 06월 09일 ~ 2026년 06월 10일
5. 시험방법 : KS B 2304 : 2001
6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 한성필

승인자 : 고승현

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2026년 07월 10일




한국기계전기전자시험연구원장

www.ktc.re.kr [15809] 경기도 군포시 흥안대로 29
TEL : 031-428-8441 FAX : 031-459-9711



서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 2





Korea Testing Certification institute



시험 결과

성적서 번호 : GT2026-04492

1. 시험 결과

시 료 명		단 위	시 험 결 과	
			몸통 내압 (수압 1.5 MPa, 60초)	시트 누설 (수압 1.1 MPa, 60초)
플랜지형 버터플라이 밸브 [10K]	65A	-	이상없음	이상없음
	80A		이상없음	이상없음
	100A		이상없음	이상없음
	125A		이상없음	이상없음
	150A		이상없음	이상없음

비 고 : 시트 누설은 흐름방향으로 시험한 결과임.

시 료 명		단 위	시 험 결 과	
			몸통 내압 (수압 3.0 MPa, 60초)	시트 누설 (수압 2.2 MPa, 60초)
플랜지형 버터플라이 밸브 [20K]	65A	-	이상없음	이상없음
	80A		이상없음	이상없음
	100A		이상없음	이상없음
	125A		이상없음	이상없음
	150A		이상없음	이상없음

비 고 : 시트 누설은 흐름방향으로 시험한 결과임.

2. 사용 장비

기 기 명	기기번호	교 정	
		교 정 일 자	차기 교정일
게이지압용 압력계(다이얼) (0 ~ 5) MPa	A1313312	2026.02.09	2027.02.09
게이지압용 압력계(다이얼) (0 ~ 16) MPa	88028IYM	2025.08.06	2026.08.06
STOP WATCH CASIO / HS-3V	4399	2025.05.15	2027.05.15


3. 시험장소

☐고정시험실

☒현장시험

(주소 : 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35)

끝.





시험 성적서

성적서 번호 : GT2026-04491

회 사 명 : 삼창비에프주식회사 (SAM CHANG BF CO.,LTD.)

대 표 자 : 이연우

주 소 : 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35 (외1)

1. 시 료 명 : 러그형 버터플라이 밸브 [10K]
- 규격 및 형식 : 65A, 80A, 100A, 125A, 150A
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2026년 05월 13일
4. 시험일자 : 2026년 06월 09일 ~ 2026년 06월 10일
5. 시험방법 : KS B 2304 : 2001
6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 한성필

승인자 : 고승현

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.



2026년 07월 10일

한국기계전기전자시험연구원장

www.ktc.re.kr [15809] 경기도 군포시 흥안대로 29
TEL : 031-428-8441 FAX : 031-459-9711



서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 2





Korea Testing Certification Institute



시험 결과

성적서 번호 : GT2026-04491

1. 시험 결과

시 료 명		단 위	시 험 결 과	
			몸통 내압 (수압 1.5 MPa, 60초)	시트 누설 (수압 1.1 MPa, 60초)
러그형 버터플라이 밸브 [10K]	65A	-	이상없음	이상없음
	80A		이상없음	이상없음
	100A		이상없음	이상없음
	125A		이상없음	이상없음
	150A		이상없음	이상없음

비 고 : 시트 누설은 흐름방향으로 시험한 결과임.

2. 사용 장비

기 기 명	기기번호	교 정	
		교 정 일 자	차기 교정일
게이지압용 압력계(다이얼) (0 ~ 5) MPa	A1313312	2026.02.09	2027.02.09
게이지압용 압력계(다이얼) (0 ~ 16) MPa	88028IYM	2025.08.06	2026.08.06
STOP WATCH CASIO / HS-3V	4399	2025.05.15	2027.05.15

3. 시험장소

☐고정시험실

☒현장시험

(주소 : 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35)

끝.



문서관리번호 : T53R-RHAM-AA3I


한국기계시험연구원
Korea Testing Certification Institute

성적서 번호 : GT2026-04727

회사명 : 삼창비에프주식회사 (SAM CHANG BF CO.,LTD.)

대표자 : 이연우

주소 : 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35 (외1)

1. 시료명 : 회 주철품
- 규격 및 형식 : GC200

2. 성적서의 용도 : 품질관리용

3. 접수일자 : 2026년 05월 19일

4. 시험일자 : 2026년 06월 29일

5. 시험방법 : SPS-KFCA-D4301-5015 : 2014

6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 배우진  배우진

승인자 : 장세훈  장세훈


한국기계시험연구원
Korea Testing Certification Institute

2026년 07월 10일

www.ktc.re.kr [15809] 경기도 김포시 흥안대로 29
TEL : 031-428-8441 FAX : 031-459-9711

성적서 번호 : GT2026-04727

1. 시험결과

시료명	시험항목	단위	시험결과
GC200	인장강도	N/mm ²	264
	경도(HBW 10/3 000)	-	196

2. 사용장비

계측기명	기기번호	교정일자	교정
브리넬 경도시험기	5238	2025-10-17	차기교정일자
3차원측정기(비접촉)	3926	2025-10-17	2026-10-17
만능재료시험기	3235	2025-09-17	2026-09-17
Digital Vernier calipers	3817-04	2025-10-17	2026-10-17
온습도계	3769-17	2025-10-31	2026-10-31

3. 시험장소 : ☒ 고장시험실 ☐ 현장시험
(주소 : 경기도 김포시 흥안대로 29)

끝.

서식P708-05 (Rev.4)

Page : 1 of 2



성적서 번호 : GT2026-04727

1. 시험결과

시료명	시험항목	단위	시험결과
GC200	인장강도	N/mm ²	264
	경도(HBW 10/3 000)	-	196

2. 사용장비

계측기명	기기번호	교정일자	교정
브리넬 경도시험기	5238	2025-10-17	차기교정일자
3차원측정기(비접촉)	3926	2025-10-17	2026-10-17
만능재료시험기	3235	2025-09-17	2026-09-17
Digital Vernier calipers	3817-04	2025-10-17	2026-10-17
온습도계	3769-17	2025-10-31	2026-10-31

3. 시험장소 : ☒ 고장시험실 ☐ 현장시험
(주소 : 경기도 김포시 흥안대로 29)

끝.

서식P708-06 (Rev.2)

Page : 2 of 2



문서관리번호 : EFGU-48WR-OTDK



한국기계전기시험연구원
Korea Testing Certification Institute

시험성적서

성적서 번호 : GT2026-04728

회사명 : 삼창비에프주식회사 (SAM CHANG BF CO.,LTD.)
대표자 : 이연우
주소 : 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35 (외1)

1. 시료명 : 구상흑연 주철품
- 규격 및 형식 : GCD450-10
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2026년 05월 19일
4. 시험일자 : 2026년 06월 29일
5. 시험방법 : SPS-KFCA-D4302-5016 : 2014
6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 배우진 **배우진** 승인자 : 장세훈 **장세훈**

- 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
- 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 사진, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
- 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.



2026년 07월 10일

한국기계전기시험연구원

www.ktc.re.kr [15809] 경기도 김포시 흥인대로 29
TEL : 031-428-8441 FAX : 031-459-9711

서식 P708-05 (Rev.4)

Page : 1 of 2



시험결과

성적서 번호 : GT2026-04728

1. 시험결과

시료명	시험항목	단위	시험결과
GCD450-10	인장강도	N/mm ²	471
	항복강도	N/mm ²	361
	연신율	%	22
	충격강도	J/m ²	87
	경도(HBW 10/3 000)	-	151
	화학성분		
	C	%	3.9
	S	%	0.02
	Mg	%	0.04

2. 사용장비

계측기명	기기번호	교정일자	교정
발광분광분석기	3235-07	-	-
금속 현미경	5379	-	-
브리넬 경도시험기	5238	2025-10-17	2026-10-17
3차원측정기(비접촉)	3926	2025-10-17	2026-10-17
만능재료시험기	3235	2025-09-17	2026-09-17
Digital Vernier calipers	3817-04	2025-10-17	2026-10-17
온습도계	3769-17	2025-10-31	2026-10-31

3. 시험장소 : ■ 고정시험실 □ 현장시험
(주소 : 경기도 김포시 흥인대로 29)

끝.

서식 P708-06 (Rev.2)

Page : 2 of 2



문서관리번호 : 1400-FIN1-S51V

KTC
한국기계전기시험연구원
Korea Testing Certification Institute

2026.10.14 14:39 KST
한국기계전기시험연구원

시험성적서

성적서 번호 : GT2026-04729

회사명 : 삼창비엠프주식회사 (SAM CHANG BF CO.,LTD.)
대표자 : 이연우
주소 : 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35 (외1)

1. 시료명 : 스테인리스강 주강품
- 규격 및 형식 : SSC13
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2026년 05월 19일
4. 시험일자 : 2026년 06월 29일
5. 시험방법 : SPS-KFCA-D4103-5006 : 2014
6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 배우진 배우진 승인자 : 장세훈 장세훈

2026년 07월 10일

한국기계전기시험연구원
www.ktc.re.kr [15809] 경기도 군포시 흥안대로 29
TEL : 031-428-8441 FAX : 031-459-9711

서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 2

1. 이 성적서의 결과는 KS O ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인장과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.

2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 있으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

문서관리번호 : 1400-FIN1-S51V

KTC
한국기계전기시험연구원
Korea Testing Certification Institute

2026.10.14 14:39 KST
한국기계전기시험연구원

시험결과

성적서 번호 : GT2026-04729

1. 시험결과

시료명	시험항목	단위	시험결과	
SSC13	인장강도	N/mm ²	621	
	항복강도	N/mm ²	400	
	연신율	%	61	
		경도(HBW 10/3 000)	-	150
	화학성분	C	%	0.01
		Si	%	0.45
Mn		%	1.90	
P		%	0.020	
S		%	0.020	
Ni	%	8.23		
Cr	%	18.14		

2. 사용장비

계측기명	기기번호	교정일자	교정	차기교정일자
발광분광분석기	3235-07	-	-	-
브리들 경도시험기	5238	2025-10-17	2025-10-17	2026-10-17
3차원측정기(비접촉)	3926	2025-10-17	2025-10-17	2026-10-17
만능계도시험기	3235	2025-09-17	2025-09-17	2026-09-17
Digital Vernier calipers	3817-04	2025-10-17	2025-10-17	2026-10-17
온습도계	3769-17	2025-10-31	2025-10-31	2026-10-31

3. 시험장소 : ■ 고정시험실 □ 현장시험
(주소 : 경기도 군포시 흥안대로 29)

끝.

서식 P708-06 (Rev.2)

Page : 2 of 2

문서관리번호 : A3TW-Q3Y4-RJ10



시험성적서

성적서 번호 : GT2026-04730

회사명 : 삼창비엠펜주식회사 (SAM CHANG BF CO., LTD.)
대표자 : 이연우
주소 : 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35 (외1)

1. 시료명 : 스테인리스 강봉
- 규격 및 형식 : STS304
2. 제작사의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2026년 05월 19일
4. 시험일자 : 2026년 06월 29일
5. 시험방법 : KS D 3706 : 2018
6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 배우진 *배우진*

승인자 : 장세훈

장세훈

1. 이 성적서의 결과는 KS ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질 보증을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 산전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 있으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2026년 07월 10일



한국기계전기시험연구원

www.ktc.re.kr [15809] 경기도 군포시 흥안대로 29
TEL : 031-428-8441 FAX : 031-459-9711



서식 P708-05 (Rev.4)

Page : 1 of 2



시험결과

성적서 번호 : GT2026-04730

1. 시험결과

시료명	시험항목	단위	시험결과
STS304	인장강도	N/mm ²	615
	항복강도	N/mm ²	392
	연신율	%	62
	단면수축률	%	74
	경도 (HBW 10/3 000)	-	151
	C	%	0.01
	Si	%	0.45
	Mn	%	1.89
	P	%	0.021
	S	%	0.020
화학성분	Ni	%	8.24
	Cr	%	18.14

2. 사용장비

계측기명	기기번호	교정일자	교정	차기교정일자
발광분광분석기	3235-07	-	-	-
브리들 경도시험기	5238	2025-10-17	-	2026-10-17
3차원측정기(비접촉)	3926	2025-10-17	-	2026-10-17
만능재료시험기	3235	2025-09-17	-	2026-09-17
Digital Vernier calipers	3817-04	2025-10-17	-	2026-10-17
온습도계	3769-17	2025-10-31	-	2026-10-31

3. 시험장소 : ■ 고정시험실 □ 현장시험
(주소 : 경기도 군포시 흥안대로 29)

끝.

서식 P708-06 (Rev.2)

Page : 2 of 2



문서관리번호 : CRXX-UHT9-18CA



한국기계전기전자시험연구원
Korea Testing Certification Institute

시험성적서

성적서 번호 : GT2026-04731

회사명 : 삼창비에프주식회사 (SAM CHANG BF CO.,LTD.)

대표자 : 이연우

주소 : 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35 (외1)

1. 시료명 : 스테인리스 강봉

- 규격 및 형식 : STS420J2

2. 성적서의 용도 : 품질관리용

3. 접수일자 : 2026년 05월 19일

4. 시험일자 : 2026년 06월 29일

5. 시험방법 : KS D 3706 : 2018

6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 배우진 

승인자 : 강세훈 



한국기계전기전자시험연구원
Korea Testing Certification Institute

2026년 07월 10일

www.ktc.re.kr [15809] 경기도 군포시 흥안대로 29

TEL : 031-428-8441 FAX : 031-459-9711

한국기계전기전자시험연구원
한국기계전기전자시험연구원

서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 2

1. 이 성적서의 결과는 KS O ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 견제 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.

2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 출판, 사진, 광고 및 수송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

한국기계전기전자시험연구원
한국기계전기전자시험연구원

Page : 2 of 2

시험결과

성적서 번호 : GT2026-04731

1. 시험결과

시료명	시험항목	단위	시험결과
STS420J2	경도(HBW 10/3 000)	-	240
	화학성분	C	0.30
		Si	0.60
		Mn	0.72
		P	0.015
		S	0.007
Cr	%	13.46	

2. 사용장비

계측기명	기기번호	교정일자	교정	차기교정일자
발광분광분석기	3235-07	-	-	-
브리넬 경도시험기	5238	2025-10-17	-	2026-10-17
3차원측정기(비접촉)	3926	2025-10-17	-	2026-10-17
윤슬도계	3769-17	2025-10-31	-	2026-10-31

3. 시험장소 : ■고정시험실 □현장시험
(주소 : 경기도 군포시 흥안대로 29)

글.

서식 P708-06 (Rev.2)

Page : 2 of 2

36

문서관리번호 : 53KC-9952-3W3C



한국기계전자시험연구원
Korea Testing Certification Institute



시험성적서

성적서 번호 : GT2026-04494

회사명 : 삼창비에프주식회사 (SAM CHANG BF CO.,LTD.)
대표자 : 이연우
주소 : 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35 (외1)

1. 시 료 명 : 수도용 고무
- 규격 및 형식 : EPDM 2종 경도70
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2026년 05월 13일
4. 시험일자 : 2026년 05월 22일 ~ 2026년 07월 10일
5. 시험방법 : KS M 6613:2022
6. 시험결과 : 시험결과참조

시험자 : 심규영 **심규영**

승인자 : 김승진 **김승진**

- 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시험요청으로 시험한 결과로서 전체 계통에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
- 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 출판, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
- 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2026년 07월 10일



한국기계전자시험연구원
Korea Testing Certification Institute

www.ktc.re.kr [43008] 대구광역시 달성군 구지면 국가산단로40길 2
TEL : 053-260-3208 FAX : 053-558-8129

서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 2



시험결과

성적서 번호 : GT2026-04494

시료명 : 수도용 고무(EPDM 2종 경도70)

시험항목	단위	시험결과	시험방법
스프링 경도 HS(쇼어 A)	-	71	
인장 시험	686 N/㎠ 하중시 신장률	%	192
	인장 강도	N/㎠	2 115
	신장률	%	345
노화 시험	영구 신장률	%	7
	인장 강도 변화율	%	6
	신장 변화율	%	3
	스프링 경도의 변화	-	0
영구 압축 결함률	%	7	KS M 6613:2022

발.

서식P708-06 (Rev.2)

Page : 2 of 2



	건설사	현장명	납품처
1	계룡건설산업	세종 국립도시건축박물관	동산테크
2		대전 방위사업청 청사 신축	성화설비
3	금호건설㈜	춘천 아테라에듀파크 2단지	동원설비
4		과천 지식정보타운 S12B	화인메컨, 흥익엔지니어링
5		오산세교2지구 A12BL 아테라	흥익엔지니어링
6		부산 24BL 에코델타시티아테라	삼아에코빌
7		청주 테크노폴리스 A7BL 아테라2차	진화이앤씨
8		강릉화산동 아테라	아윤앤씨
9	대우건설	서충주 푸르지오더퍼스트	대하산업개발
10		의정부 푸르지오클라시엘	성보엔지니어링
11		성남산성역헤리스톤	정도설비, 엠케이지, 삼아에코빌
12		양주 공동5(A1BL) 푸르지오센터파크	구보공영
13		마포 푸르지오어반피스	일우앤씨
14		부산 블랑썬74	삼아에코빌
15		아산탕정 푸르지오센터파크	두성
16		인천학익 1-공동6BL 공공지원 민간임대주택	엠케이지
17		화성동탄 포레파크자연엔푸르지오	김앤드이
18		대전둔산 그랑 르피에르	두형엔지니어링
19	동부건설	울산문수로 센트레빌에듀리체	무경설비
20	두산건설	개봉역 두산위브더프레스티지	오성엔지니어링
21	롯데건설	오산 스마트시티 롯데캐슬위너스포레	케이텔
22		대전 가오동2구역 롯데캐슬 더퍼스트	대창설비
23		인천검단 101역세권 C1BL 롯데캐슬넥스티엘II 오피스텔	우진아이엔에스, 성백산업개발
24		인천계양 효성지구 롯데캐슬파크시티2단지	덕신건설
25		의정부 롯데캐슬나리백시티	케이텔
26		서초구 현인마을(르엘어퍼하우스) 도시개발사업	엠케이지
27		광명 9R 롯데캐슬시그니처	엠케이지
28		계양 롯데캐슬파크시티 3단지	무경설비
29		고양장항 카이브유보라	두형엔지니어
30	반도건설	성수동 K-project 복합개발	화성엔지니어링
31	삼성물산㈜	둔촌 올림픽파크 포레스트	준제이앤씨
32	서한	울산 태화강변지구 A-2BL	준제이앤씨
33	서해종합건설	평창 건강보험심사평가원 교육연수원	흥익엔지니어링
34	신동아건설㈜	마곡CP4 이마트트레이더스	우진아이엔에스
35	신세계건설	인천청라 스타필드	대현기건, 정도설비, 우진아이엔에스, 엠케이지
36		의정부 트레이더스 홀세일클럽	대현기건
37		고양창릉 A-4BL 1공구	대진공무, 삼화건설
38	쌍용건설	평택통복 더플래티넘 스카이헤론	세일이엔에스
39		춘천약사동 더플래티넘스카이	진호실업
40	요진건설사업	이천모가면 물류센터	삼보건축설비
41	자이C&A	파주 LG유플러스 데이터센터	지에스네오텍
42	제일건설	곤지암 제일풍경채	대하산업개발
43		인천계양 A-2BL 신혼희망타운	존슨콘트롤즈
44	코오롱글로벌	양평 덕평지구 하늘채센트로힐스	일우앤씨
45		용인 도교일렉트론코리아Y-PJT	정도설비
46		부산장전 휴먼파크 금정산하늘채루미엘	삼아에코빌
47	태영건설	화성동탄 13중학교	준제이앤씨
48		화성동탄2 꿈의숲자연앤데시앙	성지기공, 보성테크
49		화성동탄 11고등학교	준제이앤씨(주)
50	포스코 건설	신반포 18차 오티에르	한은이앤씨
51		성남분당(느티마을3단지 리모델링) 더샵티에르원	김앤드이
52		아산탕정 A2BL 더샵인피니티시티	김앤드이
53		성남분당(느티마을4단지 리모델링) 더샵하이스트	백산이앤씨, 삼아에코빌
54		속초(영랑공원) 더샵프라임뷰	엠이씨이앤지
55		성수동(장미) 오티에르포레	구보공영

	건설사	현장명	납품처
56	포스코 건설	전주 기자촌 더샵리베온드	백산이엔씨, 대정기업
57		성남분당(무지개마을4단지 리모델링) 더샵센트로	삼하기업
58		고양풍동 A3-1 2BL	엠이씨이엔지
59	(주)한화건설	충주(용산주공) 한화포레나 호암	세일이엔에스
60		고양주교동 (원당1구역) 더샵포레나	세일이엔에스
61	현대건설	평택역 힐스테이트센트럴시티	무경설비
62		잠실 종합운동장 리모델링	엠케이지, 한화레저, 신화플랜트
63		용인 힐스테이트마크밸리	진성방재
64		대전유전 힐스테이트더와이즈	신동양기업
65		대전 힐스테이트도안리버파크(2공구)3단지	대현기건
66		인천학익 시티오씨엘 6단지	엠케이지, 삼우설비
67		송도 힐스테이트레이크5차	준제이엔씨
68		대전 힐스테이트도안리버파크 5단지-1BL	포유
69		은평증산 힐스테이트 DMC역	서울냉열
70	현대산업개발	노원 서울원아이파크	엠케이지
71		인천학익 시티오씨엘 7단지	세일이엔에스
72	현대아산	진천 오리온신공장	유신방재
73	(주)현대엔지니어링	포항 힐스테이트더샵상생공원 2단지	중원엔지니어링, 정밀기공
74		시흥장현 업무시설 현대테라타워	금문테크
75		평택화양5BL 힐스테이트	엠케이에스
76		오산 힐스테이트 더클래스	엠케이지
77		신반포 22차	준제이엔씨
78		여의도 양사나레지던스서울	우노건설
79	효성중공업(주)	성남신흥역 해링턴스퀘어 오피스텔	해광이엔씨
80	CJ건설	성수동 크레프트론	진호실업
81	DL이엔씨	아산탕정 1공구 HUG공공지원민간임대주택	백산이엔씨
82		아산탕정 HUG공공지원민간임대주택	성보엔지니어링
83		인천검단 AA19BL 공공임대주택	엠케이지
84		천안성성 이편한세상호수공원	김앤데이, 정도설비
85		부천 5BL 이편한세상대장퍼스티움	구보공영
86		화성동탄 C-14BL 이편한세상어반원	엠이씨이엔지
87		종로 효제동 오피스빌딩(DL이엔씨)	엠이씨이엔지
88		부천 이편한세상대장퍼스티움	성보엔지니어링
89	(주)GS건설	과천별양 프레스티어자이	한은이엔씨
90		대전도룡 자이라파크	김앤데이
91		송도 자이풍경채그라노블	김앤데이, 세방테크
92		서산 대산임해산업지역 공업용수도사업	백산이엔씨
93		은평 자이더스타	일우엠이씨
94		아산탕정 자이센트럴시티	대청엔지니어링
95		원주 자이센트로	일우엠이씨
96		오산 북오산자이리버블시티	김앤데이
97		안양평촌 자이퍼스니티	세방테크, 한은이엔씨
98		천안 성성자이레이크파크	해광이엔씨
99		일산덕이동 데이터센터	우양기건
100		용인수지 자이에디시온	김앤데이
101		양산 자이파크팰리체	덕신건업
102		대구달서 상인센트럴자이	백산이엔씨
103		목동 윤슬자이 오피스텔	일우엠이씨
104		대전 도안자이 센텀리체 1단지	일우엠이씨
105	HL 디앤아이한라	용인둔전역 에피트	세일이엔에스
106		파주문산 선유리 공동주택	세일이엔에스
107	KCC건설	김포 오피스한강스위첸	정도설비
108	(주)SK건설	용인 하이닉스 CUB	중원엔지니어링
109		광주 송암공원중흥S클래스SK뷰	대하산업개발
110		울산 SK AI 데이터센터	세보엠이씨
111		영등포 SK오피스	김앤데이

2025 주요 건설 업체별 납품 실적

	건설사	현장명	납품처
1	계룡건설산업	성남신촌 A2BL 엘리프	흥익엔지니어링
2		마곡 D18-B 아이파크디아반 지식산업센터	흥익엔지니어링
3		수원 덕산병원	한국공조엔지니어링
4	금강주택	오산세교 2지구 A8BL 금강캐논테리움	덕신건설
5	금성백조	이천증일동 B-3BL 예미지	대청엔지니어링
6	금호건설㈜	춘천 아테라더퍼스	동원설비
7		청주사직 3구역 힐스테이트어울림	진화이앤씨
8	대우건설	인천경서 북청라푸르지오토레시엘	구보공영
9		포항구룡포 푸르지오마린시티-소방	삼아에코빌
10		풍무역 푸르지오시티오피스텔	두성
11		청주 오스코전시관	화성엔지니어링
12		서충주 푸르지오더퍼스트	두형엔지니어링
13		울산문수로 푸르지오어반피스	무경설비
14		의왕 백운호수푸르지오숲속의아침	성창기공
15		대전관저 푸르지오	이케이네이션
16		장위6구역 푸르지오라디우스파크	성보엔지니어링, 구보공영
17		용인 은화삼지구A1BL 푸르지오원클러스터	백산이앤씨
18		부천송내역 푸르지오센트비엔	준제이앤씨
19		원주원동(다박골) 푸르지오더센트럴	김앤드이, 한국이앤씨
20	동부건설	삼척 의료원	환경이앤지
21		평택서탄 경동나비엔 서탄공장 사출동부품동	정도설비
22	두산건설	인천송림3지구 두산위브더센트럴	일우엠이씨, 대영이앤디
23		인천작전(현대아파트) 두산위브더제니스센트럴계양	무경설비, 대한이앤지
24		대구칠곡 두산위브	삼하기업
25	롯데건설	청량리 7구역 롯데캐슬 하이루체	덕신건설
26		원주반곡 롯데캐슬시그니처	경일이앤지
27		검단 롯데캐슬넥스티엘II오피스텔	광장이엠씨
28		도봉구 롯데캐슬골든파크	오성엔지니어링
29		안산고잔(주공5-2) 롯데캐슬시그니처중앙	정도설비
30		인천검단 C9-2BL 롯데캐슬넥스티엘III 오피스텔	광장이엠씨
31		울산강동 롯데캐슬블루마리나	덕신건설, 무경설비
32	반도건설	울산 유보라신천매곡	두형엔지니어링
33	삼성물산㈜	용인 래미안고요안랩	초록이노텍
34		반포3구역 래미안트리니티	동아기술개발
35		방배 래미안원패를라	구보공영
36	서한	평택고덕 국제신도시 서한이다음 그레이튼	준제이앤씨(주)
37	시티건설	북수원 시티프라디움더블리스 오피스텔	경일이앤지
38	신세계건설	울산신정 빌리브리버런트	신동양기업
39		마포노고산 빌리브디에이블 오피스텔	엠케이지
40	신영씨앤디	강남삼성동 교육연구시설	대영이앤디
41	신원종합개발	광명소하 신원아침도시1	케이텔
42	쌍용건설	평택가재지구1블럭 지제역반도체밸리쌍용더플래티넘	정도설비
43		양주삼송 지역주택조합	씨엔지건설
44	양우건설	과천 지식정보타운S11 행복주택	해성산업개발
45	우미건설	부산기장 장안지구 우미린프리미어	대흥설비
46	우암건설	왕십리 라복성동 청년안심주택	다율이앤씨
47	원건설	오산세교 힐데스하임	지구전문건설
48	유림이앤씨	부산일광 노르웨이숲오션포레	대한이앤지, 효산개발
49	제일건설	광주첨단3지구 A-2BL 제일풍경채	대하산업개발
50		인천검단 AA22BL 제일풍경채검단4	대하산업개발
51		인천계양 A3BL 신희희망타운	존슨컨트롤즈
52	진흥기업	이천 장호원B2BL	동산테크, 단성
53	코오롱글로벌	성남 코오롱하늘채랜더스원2단지	세보엠이씨

	건설사	현장명	납품처
54	코오롱글로벌	영종도 대한항공 신엔진정비공장 증축공사	신동양기업
55		마포 하늘채더리버	성일기계
56		수원 권선6구역 매교역팰루시드	엠케이지
57	태영건설	군포 A-1BL SK생각공장트리아츠 지식산업센터	화인메컨
58		부산서면 어반센트데시앙	남경설비
59	포스코 건설	청주오창 더샵 프레스티지	우진아이엔에스
60		부산당리 더샵센트리체	삼아에코빌
61		아산탕정 A4BL 더샵인피니티시티	엠이씨이엔지, 대호전기
62		신반포21차 더샵	우진아이엔에스
63		의정부 캠프라과디아 더샵링크시티	무경설비
64		광양마동 더샵광양레이크센텀	웰시스템
65		울산학성동 더샵시에르네	무경설비
66		부산염곡 더샵리오몬트	대정기업, 홍익엔지니어링
67	(주)한화건설	대전 한화포레나월평공원2단지	이케이네이션
68		대전 한화포레나월평공원1단지	대청엔지니어링
69		부산대연 한화포레나	삼아에코빌
70		안산고잔 한화포레나2차	금문테크
71		대전도마동 포레나해모로	이케이네이션
72		인천학익 포레나	홍산솔루션
73		도봉구 창동 서울아레나 복합문화시설	대현기건
74	현대건설	등촌역 힐스테이트	백산이앤씨
75		방배 디에이치	엠케이지, 신동양기업
76		대전 힐스테이트유성 오피스텔	신동양기업
77		고양삼송 힐스테이트	준제이앤씨
78		천안역 힐스테이트스카이움	신동양기업
79		대조1구역 힐스테이트메디알레	삼호건영
80		가산 케이스퀘어 데이터센터	진화이앤씨
81		대전가장 힐스테이트더퍼스트	대영이앤디
82		삼성동 힐스테이트 오피스텔	환경이앤지
83		구미봉곡 힐스테이트더퍼스트	신동양기업
84		용인 현대수원하이테크센터	환경이앤지
85		청주사직 힐스테이트어울림	김앤드이
86		과주윤정 힐스테이트	신동양기업
87		광명5R 자이힐스테이트SK뷰	엠케이지
88		은평증산 힐스테이트 DMC역	대하산업개발
89		용산이태원 유엔사부지 더파크사이드	대한이앤지
90		송도 힐스테이트센터파크	준제이앤씨
91		반포(주공1단지) 디에이치클래스트	중원엔지니어링, 대한이앤지, 대하산업개발, 엠케이지
92		인천가좌 아마존 데이터센터	대한이앤지
93		반포(주공2단지) 디에이치클래스트	환경이앤지
94		반포(주공3단지) 디에이치클래스트	대현기건
95		삼성동 라브르27	준제이앤씨
96		천안불당 힐스테이트 더원	김앤드이
97	현대산업개발	부산대연3구역 디아이엘	엠케이지, 남경설비
98		보문5구역 센트럴아이파크	엠케이지
99		남가좌동 DMC가재울아이파크	정도설비
100		춘천 레이크시티아이파크	대하산업개발
101		창원 센트럴아이파크	무경설비
102		군산 레이크시티아이파크	진흥설비
103		구의동 강변역 센트럴아이파크	대영이앤디
104		노원 서울원아이파크	성보엔지니어링
105		서산 센트럴아이파크	해성산업개발
106		강릉견소동 오션시티아이파크	아이콘트롤스

	건설사	현장명	납품처
107	현대엔지니어링(주)	수원영통 현대테라타워팩트웍스	준제이엔씨
108		과천 디센트로2차힐스테이트	엠케이지
109		화성 현대자동차 남양연구소 기숙사	엠케이지
110		청주오송역 힐스테이트	흥익엔지니어링
111		광주첨단3지구 힐스테이트센트럴	엠케이지, 대하산업개발
112		광주 힐스테이트 중외공원 3BL	삼하기업
113	호반건설	인천검단 AB-13BL3차 호반써밋	대하산업개발
114	화성산업	대구달성 IMC 대구텍3공장	백산이엔씨
115	효성중공업(주)	노원역 청년주택	동산테크
116		성남신흥역 해링턴스퀘어 오피스텔	덕신건설
117	CJ건설	용인기흥 삼성전자 어린이집	진흥실업
118	DL이앤씨	평택고덕 이편한세상시티오피스텔	김앤드이
119		광장동 포제스한강	준제이엔씨
120		여의도 아크로더원 오피스텔	환경이엔지
121		일산풍동 이편한세상메이포레 1단지,3단지	엠케이지
122		일산풍동 이편한세상메이포레 3단지	세방테크
123		여수신기동 이편한세상 글렌츠	삼하기업
124		화성동탄 이편한세상 어반원	엠이씨이엔지
125		인천도원역 이편한세상 퍼스트하임	진흥설비, 해광이엔씨
126		평택화양2-1BL 이편한세상라씨엘로	해광이엔씨
127		부천 PEACH PFV 데이센터	진화이엔씨
128		안양호계동 디지털엠피아이어 지식산업센터	엠이씨이엔지
129	GS건설(주)	포항 자이에서턴	무경설비
130		안양석수 자이더포레스트	한은이엔씨
131		용담동 청계천리버뷰자이	세방테크
132		위례A2-7BL 신혼희망타운	한은이엔씨
133		대전문화 자이SK뷰	대청엔지니어링
134		이천 자이더레브	일우엠이씨
135		동작 센트럴자이	김앤드이
136		과천별양 프레스티어자이	백산이엔씨
137		동작 센트럴자이	무경설비
138		수원영통 자이센트럴파크	환경이엔지
139		공릉동 신혼희망타운	준제이엔씨
140		청주사직 1구역 센텀푸르지오자이	김앤드이
141		안양평촌 자이퍼스니티	김앤드이
142		아산탕정 자이퍼스트시티	일우엠이씨
143	HL 디앤아이한라	시흥신천역 한라비발디	정도설비
144		인천작전 한라비발디	흥익엔지니어링
145		전주서신 더샵비발디	흥익엔지니어링
146		원당-태리간 광역도로 건설공사	윤창기공
147		수원연무동 서광교한라비발디레이크포레	중원엔지니어링
148		울산 에피트스타시티 오피스텔	엠케이에스
149		양주 한라비발디	씨엔지건설
150	KCC 건설	대전 에테르스위첸오피스텔	원엔지니어링
151		대전대흥 르에브스위첸 2단지	대청엔지니어링
152		세종 허브센터 다이소	신동양기업
153	SK건설(주)	수원매교 팰루시드	한은이엔씨
154		광명5R 자이힐스테이트SK뷰	김앤드이

2024 주요 건설 업체별 납품 실적

	건설사	현장명	납품처
1	계룡건설산업	대전송촌 엘리프더파크	이케이네이션, 흥익엔지니어링
2		대전천동 리더스시티 5BL	대청엔지니어링
3		과천 지식정보타운 11-2BL	성화설비
4	금강주택	검단역 금강펜테리움 더시글로	삼하기업
5	금호건설(주)	수원 경기신용보증재단 사옥	진흥설비
6	대보건설	평택고덕 A-58BL 고령자복지주택	광진기공
7	대우건설	김해안동 푸르지오하이엔드 2차	삼아에코빌, 한은이엔씨
8		구미 푸르지오엘리포레시티2단지, 포항구룡포 푸르지오 마린시티	삼아에코빌
9		해운대 우동 푸르지오더원	무경설비
10		평택고덕 트라반트푸르지오시티, 동탄65BL 푸르지오시티웍스	일우엠이씨
11		수원망포 A1블럭 영통푸르지오트레센츠	성보엔지니어링
12		순천 덕암푸르지오, 광양 푸르지오센터파크	해성산업개발
13		부산18BL 에코텔타푸르지오 센터파크	삼아에코빌
14		인천 연희공원푸르지오 라글레르 오피스텔	김앤드이
15		한남 브라이튼	화성엔지니어링
16		음성 푸르지오마크베르	윤창기공
17		청주 신영지웰푸르지오 테크노폴리스센터럴	세일이앤에스
18		인천왕길 로열파크시티 푸르지오	성창기공
19		부산문현동 국제금융센터	조은아이앤씨
20		인덕원 퍼스비엘	백산이앤씨
21		안양관양 평촌푸르지오 센트럴파크 오피스텔	세종엔지니어링
22	(주)대원	대구동인 센트럴대원칸타빌	경향셀, 일우엠이씨
23		인천원당 칸타빌더스위트	일우엠이씨
24	동문건설	천안 디이스트 윈스타오피스텔, 안산반월역 동문디이스트	동산테크
25		고양화정역 동문디이스트 오피스텔	일우엠이씨
26	동부건설	충북음성 국립소방병원	창하엔지니어링, 유인엔지니어링
27		은평역촌 센트레빌 아스테리움시그니처	동부엔텍
28	두산건설	양산석계 두산위브더제니스	덕신건설
29		인천미추홀 두산위브더제니스 센트럴여의, 은평 새절역두산위브 트레지움	일우엠이씨
30		창원합성 두산위브더제니스	삼하기업
31		부산우암2구역 두산위브 더제니스오션시티	무경설비, 대한이엔지
32		원주원동 두산위브더제니스 센트럴	대현기건
33		광주탄벌동 두산위브 광주센트럴파크	씨엔지건설
34	롯데건설	오산세마역 롯데캐슬트라운 오피스텔	남경설비
35		둔촌주공재건축 올림피아파크포레온, 부산북항 롯데캐슬 드메르	덕신건설
36		청담 르엘(삼익아파트)	정도설비, 환경이엔지
37		김해 관광유통단지 호텔	용원토탈솔루션, 유성종합설비
38		잠실 르엘(미성아파트)	대진공무, 우진아이앤에스
39		구리인창 롯데캐슬시그니처	오성엔지니어링
40		의왕내손라구역 인덕원 퍼스비엘	덕신건설
41		갈월동 남영역 청년주택	제이디엠테크
42	반도건설	원주관설동 반도유보라 마크브릿지	대신산업설비
43	삼부토건	경주외동 삼부르네상스 더테라스	일우엠이씨
44	삼성물산(주)	부산온천4구역 래미안포레스티지	동아기술개발, 대하산업개발, 초록이노텍
45		반포3구역 래미안트리니티	세방테크, 초록이노텍
46		방배6구역 래미안 원페를라	대하산업개발, 구보공영
47	새천년종합건설	김천 아포택지지구2단지 천년가	동산테크
48	서해종합건설	청주산단1 행복주택	준제이앤씨
49	신동아건설(주)	마곡 MICE 복합단지	흥익엔지니어링, 한은이엔씨, 환경이엔지
50	신세계건설	대구본동 빌리브라디체	엠케이지
51		강원고성 원덤	세일이앤에스
52		부산명지 빌리브류클래스 오피스텔	엠케이지
53		이천 안흥동 빌리브어바인시티, 양주옥정 물류센터	엠케이지


	건설사	현장명	납품처
54	신세계건설	대구 빌리브 루센트	성일기계
55	신해공영	과천 아이플렉스	경일이엔지
56	쌍용건설	부산기장 쌍용더플래티넘 오시리아	정진설비
57	안강건설	안양 디오르나인 1,2블럭	화인메컨
58		시흥장현 시티프론트큐브&칼리오	경일이엔지
59	요진건설사업	신림동 청년주택	삼보건축설비
60	우미건설	의정부 리듬시티 우미린	진흥설비, 지에프에스
61		마곡 클라우드힐 지식산업센터, 음성 우미린폴하우스	해광이엔씨
62		강남 센터포인트	성일기계
63	유림이엔씨	울산발리 유림노르웨이숲	대한이엔지
64	은성건설	칠곡왜관 월드메르디앙웰리지	일우엠이씨
65		과천 지에프알앤디 사옥	중앙설비
66	이수건설	동두천 브라운스톤 인터포레	원화이엔지
67	제일건설	인천계양 제일풍경채 위너스카이	국도건설
68	진흥기업	대구남산 해링턴플레이스 반월당2차	덕신건설
69		대전선화 해링턴플레이스 휴리움	동산테크
70		안성진사 해링턴플레이스	엠케이에스
71	창성건설	인천 남동 물류센터	일우엠이씨
72	코오롱글로벌	송도 하늘채아이비원	성일기계
73		강릉교동 하늘채 스카이라크	성일기계
74		익산 안단테 평화아파트	정도설비
75	태영건설	광교 융복합센터	환경이엔지
76		판교 G-1BL 제2테크노밸리, 강릉 신라모노그램 1,2공구	준제이엔씨
77		마곡CP4 원웨스트	정도설비, 광장이엠씨
78		강일2BL 제로에너지아파트, 구로 생각공장 지식산업센터	성지기공
79		화성동탄 숨마데시앙	대진공무
80		고성아아진 라메르데시앙	엠케이지
81	포스코 건설	송도 아메리칸타운더샵, 둔촌현대1차 리모델링	김앤디
82		거창 더샵포르시엘	무경설비
83		송도 B3BL 더샵아크베이	케이텔
84		인천학익 시티오씨엘4단지	케이텔, 정밀기공
85		부산양정 자이더샵SK뷰 3단지	정진설비, 대한이엔지
86		대전용문동 둔산더샵엘리프	오에스엘이엔지, 원엔지니어링, 무경설비
87		대전용계 더샵도안 트윈스 오피스텔	원이엔지
88		광명1R 자이더샵포레나	청운기공, 대하산업개발, 화인메컨
89		부울경 부산기장 물류센터	웰시스템
90		일산 풍동 더샵 데이엔뷰	엠이씨이엔지, 김앤디
91		송파 더샵루벤	삼하기업
92		진주장재 더샵 피에르테	덕신건설
93		대구침산 더샵프리미엘	백산이엔씨
94		청주 더샵 그리니티, 천안신부동 더샵센트라	중앙엔지니어링
95		춘천소양 더샵 스타리버	김앤디, 중앙엔지니어링
96		청주구룡 더샵 그리니티	정도설비
97		천호4구역 더샵 강동센트럴시티	엠이씨이엔지
98		고양풍동2 더샵엘로지3단지 오피스텔	진화이엔씨
99		김해장유 더샵신문그리니티	지에프에스
100	한신공영	포항 한신더휴 펜타시티	동산테크
101		대전 한신더휴리저브	대청엔지니어링
102		인천시청역 한신더휴	중원엔지니어링
103	(주)한화건설	천안 순천향대부속 새병원	이케이네이션, 세일이엔에스
104		천안노태 한화포레나	화인메컨, 세일이엔에스
105		광교상현 시그니처 지식산업센터	화인메컨
106		청주매봉 한화포레나	정도설비
107		부산기장 라우어오시리아 메디타운, 부산덕천 한화포레나 3차	남경설비

	건설사	현장명	납품처
108	(주)한화건설	대전 한화포레나 월평공원1단지	대청엔지니어링
109		광명 1R구역 자이더샵포레나	청운기공
110		아산배방 한화포레나, 평택화양지구 7-2BL 포레나	성보엔지니어링
111		인천학익 포레나	청운엠씨앤에스
112	현대건설	송도 힐스테이트 스테이에디션	대하산업개발
113		대구동인 힐스테이트센트럴	신동양기업
114		대구대명 힐스테이트센트럴	신동양기업, 대하산업개발
115		송도 힐스테이트더스카이	대한이엔지, 삼우설비
116		안산 시화호 힐스테이트라군인테라스	무경설비, 신동양기업, 정도설비
117		장위 자이레디언트	엠케이에스, 세방테크, 김앤드이
118		화성봉담 힐스테이트 프라이드시티	세방테크
119		용인 왕산 힐스테이트 몬테로이	무경설비, 덕신건설, 세보엠이씨
120		고양향동 8BL 현대테라타워	중원엔지니어링
121		지축역 현대프리미엄캠퍼스 지식산업센터	엠케이
122		인천 힐스테이트 송의역, 대구만촌역 힐스테이트 엘퍼스트	백산이엔씨
123		인천 힐스테이트 볼로포레스트, 봉천 힐스테이트 관악센트씨엘	중원엔지니어링
124		인천 힐스테이트 검단웰카운티	덕신건설, 대영이앤디
125		인천도화 힐스테이트 더테라스 오피스텔	대하산업개발, 두형엔지니어링
126		동탄 파크릭스	정도설비
127		창원 힐스테이트더퍼스트, 오산세마역 현대프리미어캠퍼스 지식산업센터	엠케이
128		천안두정 힐스테이트	무경설비
129		인덕원역 힐스테이트 베르텍스, 죽전 퍼시픽써니 데이터센터	엠케이
130		송도 힐스테이트레이크 4차, 이천역 힐스테이트1단지	삼호건설
131		고양덕은 GL메트로시티한강 지식산업센터	김앤드이
132		포항양덕 힐스테이트환호공원	신동양기업, 중원엔지니어링
133		수원영통 힐스테이트광교 중앙역퍼스트	세방테크
134		대구비산 힐트레이트 서대구역센트럴	정도설비
135		수도권 광역급행철도 파주 GTX A-1공구, KTX문경선 6공구	백산이엔씨
136		경주 힐스테이트 황성, 아산힐스테이트 자이센텀	덕신건설
137		의정부 힐스테이트 금오더퍼스트	대영이앤디
138		방배 디에이치	엠케이, 김앤드이
139		안산 시화호 라군인테라스 2차	세방테크, 홍익엔지니어링
140		대치동 디에이치 에텔루이	준제이엔씨
141		인천청라 하나드림타운	중원엔지니어링
142		의정부 힐스테이트 화룡역파크뷰	삼우설비
143	현대산업개발	마곡 R&D센터	세일이엔에스, 신성엔지니어링
144		이문3구역 아이파크자이	엠케이에스, 성보엔지니어링, 엠케이
145		인천학익 시티오씨엘3단지	해광이엔씨, 성보엔지니어링
146		청라국제도시 아이파크오피스텔	덕신건설, 아이콘트러스
147		광명4R 센트럴아이파크	성보엔지니어링, 중원엔지니어링
148		의왕초평 스마트시티퀀텀 지식산업센터	신동양기업
149		서울숲아이파크 리버포레1차, 홍은동 서대문 센트럴아이파크	세일이엔에스
150		잠실 래미안아이파크	신동양기업
151		영주휴전동 아이파크	환경이엔지
152	현대엔지니어링(주)	대구감삼2차 힐스테이트센트럴, 화성동탄 힐스테이트 르센텀	신동양기업
153		대구황금역 힐스테이트 1차, 평택고덕 국제화계획지구	신동양기업
154		천안아산역 힐스테이트퍼스트	엠케이
155		청주고속터미널 힐스테이트센트럴	준제이엔씨, 삼우설비, 윤창기공
156		천안아산역 힐스테이트듀클래스 오피스텔	준제이엔씨
157		부천 힐스테이트소사역	우노건설
158		인덕원 힐스테이트	삼우설비
159		아산모종 2지구 힐스테이트 블랑루체	엠케이
160		역삼동 루카831오피스텔	정도설비
161		대구칠성 힐스테이트 더오페라, 통영 힐스테이트	신동양기업


	건설사	현장명	납품처
162	호반건설	광명10R 호반써밋 그랜드에비뉴	대하산업개발
163	CJ건설	TV조선 통합방송센터 스튜디오	진호실업
164	DL이앤씨	아크로삼성 (홍실아파트)	정도설비
165		인천도화 물류터미널 신축공사	윤창기공
166		이편한세상 부평역센트럴파크	씨엔지건설
167		신동 A-56BL 이편한세상 동탄파크아너스, 옥천 이편한세상퍼스트원	엠이씨이엔지
168		안양냉천 어반포레 자연앤이편한세상	김앤드이, 성보엔지니어링
169		파주 이편한세상 헤이리	엠케이지
170		판교 G2BL 제2테크노밸리	구보공영, 대원기건
171		원주관부 이편한세상 프리모원	엠이씨이엔지
172		부산 이편한세상 에코델타센터포인트	남경설비
173		대구대명 이편한세상 명덕역퍼스트마크, 동대구역 이편한세상 센텀스퀘어	백산이앤씨
174		대전 이편한세상시티도안 오피스텔	이케이네이션
175		가산 아이윌 데이터센터	진화이앤씨
176		사천 이편한세상 삼천포오션프라임	정진설비
177		사천 이편한세상 스카이라리나	해광이앤씨
178		김해주촌 이편한세상더프리미어	삼아에코빌
179		김포풍무 이편한세상시티 풍무역 오피스텔	진흥이앤지
180	GS건설(주)	송도 자이더스타	한은이앤씨, 상지이앤씨
181		대전 둔산자이아이파크, 음성 자이센트럴시티	대청엔지니어링
182		이천 자이더파크, 평택고덕 자이센트로	한은이앤씨
183		광주쌍촌동 상무센트럴자이	대하산업개발
184		광주오포 자이오브제	신동양기업
185		파주운정 자이퍼스트시티	정밀기공
186		광명 자이더샬포레나	김앤드이
187		휘경 자이디센시아	신동양기업, 해광이앤씨
188		광명철산 자이브리에르	세방테크
189		광명철산 자이더헤리티지	한은이앤씨, 대진공무, 해광이앤씨
190		인덕원자이 SK뷰	김앤드이, 대하산업개발, 한은이앤씨,한성기술개발
191		천안 자이타워 지식산업센터	삼아에코빌
192		남양주 별내자이더스타 이그제큐티브	정도설비
193		광주운암3단지 자이포레나퍼스티체	대하산업개발, 무경설비
194		창원 자이시그니처	덕신건업
195		영등포자이 디그니티	해광이앤씨
196		대구대명 자이그랜드시티	백산이앤씨, 신동양기업
197		부산양정 자이더샵SK뷰 2단지	정진설비
198		화성동탄2 동탄호수공원자연앤자이	한은이앤씨
199	HL 디앤아이한라	부천내동 미래인로지스 복합물류센터	환경이앤지
200	KCC 건설	대구파동 수성포레스트 스위트	신동양기업
201		서울중구 초동 업무시설	정도설비, 한국공조엔지니어링
202		안성방초 2지구 물류센터	정도설비
203	SG신성건설	천안아산역 미소자움데이터라스 오피스텔	일우엠이씨
204	SG신성건설	인천학익 SK뷰	(주)김앤드이, 한은이앤씨
205		동성로 SK리더스뷰, 인천영종 SK뷰 오피스텔	신동양기업
206		대전중촌 SK뷰	원엔지니어링
207		송도 렉스오션 SK뷰, 군포역세권 트리아츠 지식산업센터	백산이앤씨
208		부산양정 자이더샵SK뷰	무경설비
209		청라 SK V1 지식산업센터	대하산업개발
210		양주 SK데이터센터	에이알
211		인덕원자이 SK뷰	김앤드이
212		오산세교2지구 SK뷰	중원엔지니어링
213		송도 SK바이오사이언스	준제이앤씨

고압용(30K) High Performance Valve

50/65/80/100/125/150/200/250/300A

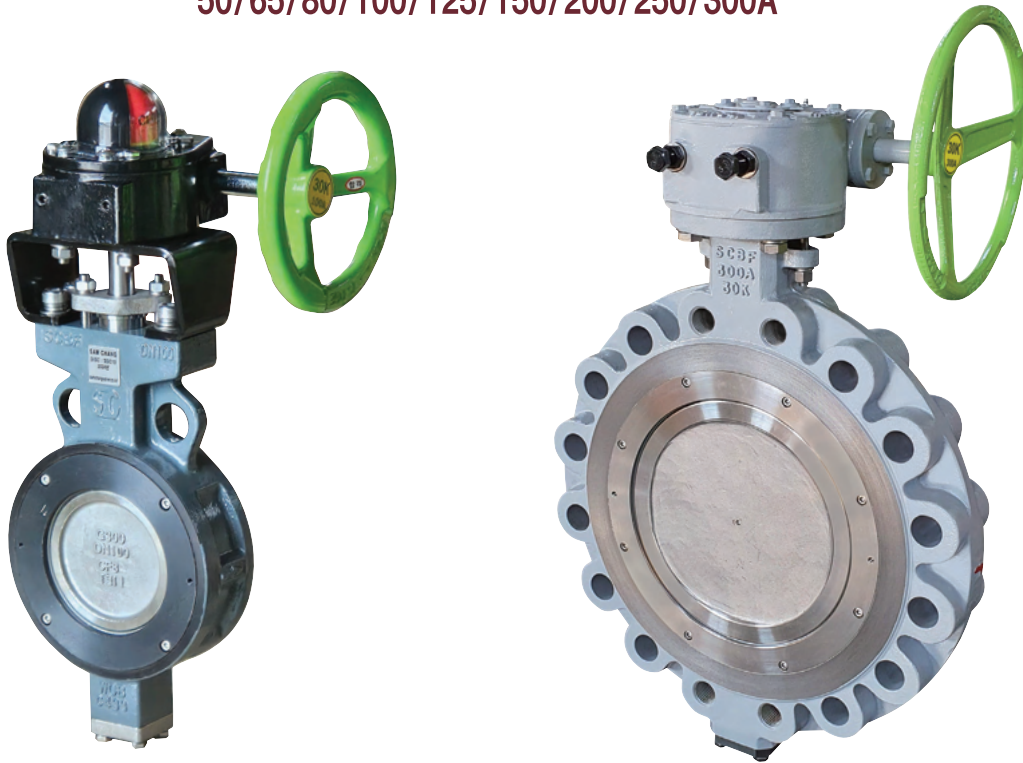

전동식 자동밸브(Motor Operated Valve)

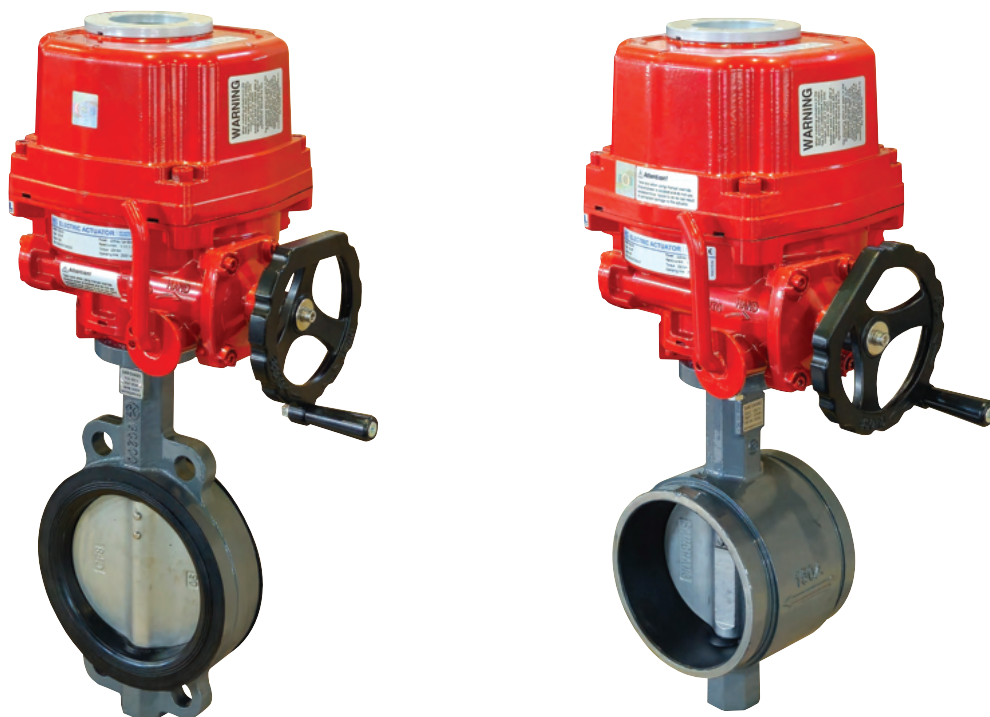



BUTTERFLY VALVE 전문생산업체

삼창비에프 주식회사

본사 : 경기도 김포시 하성면 하성로 370-35 외 1

TEL : 031) 997-2370(代)

A/S 직통전화 : 031) 997-2361

FAX : 031) 997-1164

www.samchangvalve.co.kr

※ 본 카다로그에 수록된 제품사양 및 제원은 성능향상과 지속적인 기술개선등을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

2026.08